 <b>elletipi s.r.l.</b> via A. Zucchini, 69 - FERRARA tel. 0532/56771; fax 0532/56120 e-mail: info@elletipi.it sito: www.elletipi.it	Inizio Esecuzione <b>16/06/2015</b>	Fine Esecuzione <b>16/06/2015</b>	Metodo Perfor. arotaggio continuo	Sondaggio <b>S199+45</b>
	Quota		Attrezzatura <b>Ellettari EK200</b>	

 Committente  
**AIPO Parma**

 Località  
**Finale Emilia (MO)**
**Campioni**

 Carotiere Semplice [T1] Carotiere Doppio [T2] Rimaneggiati [RI]  
 Denison [D] Osterberg [OS] Shelby [SH] Indisturbati [IN]

**Foto**
**13931**

Livello Acqua

Prof. Foro







































Prof. Riv.

 Assistente  
**Constantinov**

 Data  
**16/06/15**

 Mt. p.c.  
**8.0**
**10**
**9**

 Operatore  
**Romagnoli**

MT.	QUOTA DA P.C.	SIMBO LOGIA	CAMPIONI			DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	%	P.P.	T.V.	S.P.T.			Liv. acqua	Piezometro
			tipo	num	PROF		R.Q.D.	kg/cm2	kg/cm2	N1	N2	N3		
1	.10					Terreno vegetale								
						Limo argilloso marrone grigio scuro								
														
														
	1.20					Ciottoli e pietrame								
	1.40													
2						Limo sabbioso debolmente argilloso marrone scuro. Si presenta asciutto e addensato		>6						
								>6						
3														
														
4						Limo sabbioso debolmente argilloso marrone scuro. Si presenta asciutto e addensato								
														
														
														
5	5.00					Livelli decimetrici di limo sabbioso debolemente argilloso poco addensati								
														
														
														
6	6.00					Livelli decimetrici di limo sabbioso debolemente argilloso poco addensati								
														
														
														
7						Limo sabbioso debolmente argilloso marrone scuro. Si presenta asciutto e addensato								
														
														
														
8	7.80					Limo sabbioso debolmente argilloso marrone-grigiastro, saturo e mediamente consistente								
														
														
														
9						Limo sabbioso debolmente argilloso marrone-grigiastro, saturo e mediamente consistente								
														
														
														
10	10.00					Limo sabbioso debolmente argilloso marrone-grigiastro, saturo e mediamente consistente								
														
														
														

elletipi s.r.l.	
CERTIFICATO DI PROVA IN SITO	
Prot. N° <b>S150570</b>	Pag. <b>1</b> di <b>2</b>
Il Direttore:	Data <b>30/06/15</b>





**elletipi s.r.l.**

via A. Zucchini, 69 - FERRARA  
tel. 0532/56771; fax 0532/56119  
e-mail: info@elletipi.it  
sito: www.elletipi.it

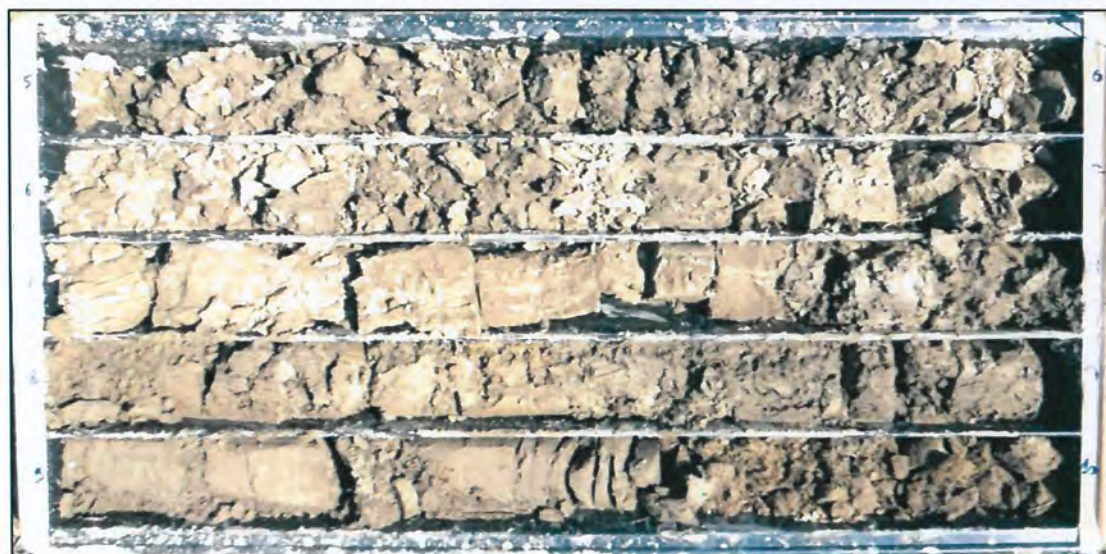
COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A.I.PO Parma - Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma

CANTIERE: Arginature Fiume Panaro

PROVA: Sondaggio Sx Stante 199 + 45 m

COMMESSA: 13931/14



elletipi s.r.l.

CERTIFICATO DI PROVA IN SITO

Prot. N°

SL50570

Pag. 2 di 2

data 30/06/15

Il Direttore: