

CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)

PROGETTO ESECUTIVO

00	07/2019	Prima emissione	TRESSO	BERTERO	BERTERO
REV.	DATA	MODIFICHE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZ.

IMPIANTI ELETTRICI QUADRO SUPERVISIONE (Q-S)

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL R.U.P.:

 Dott. Ing. Mirella Vergnani
(documento firmato digitalmente)

 Progettista responsabile integrazioni
prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico
della mandataria.
Hydrodata S.p.A.
Ord. Ing. Torino N°7570L
Dott. Ing. Roberto Bertero
(documento firmato digitalmente)

 Progettista/Progettisti responsabili elaborato
Hydrodata S.p.A.
Ord. Ing. Torino N°7570L

 Dott. Ing. Roberto Bertero
(documento firmato digitalmente)


CODICE ELABORATO:

B	A	G	3	1	2	I	M	P	D	S	C	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID (1)

CAP. (2)

TIPO (3)


DOC. (4)


PROGR. (5-6) REV. (7)

SCALA

 LUGLIO
2019

Prefisso quadro:	08
Alimentazione:	Monofase L2+N
Ik Max [kA]:	2,066
Tensione nominale di impiego [V]:	230
Tensione di isolamento nominale[V]:	
Frequenza [Hz]:	50
Corrente ammissibile 1 s [kA]:	4,5
Grado di protezione IP:	---
Codice:	Q-S

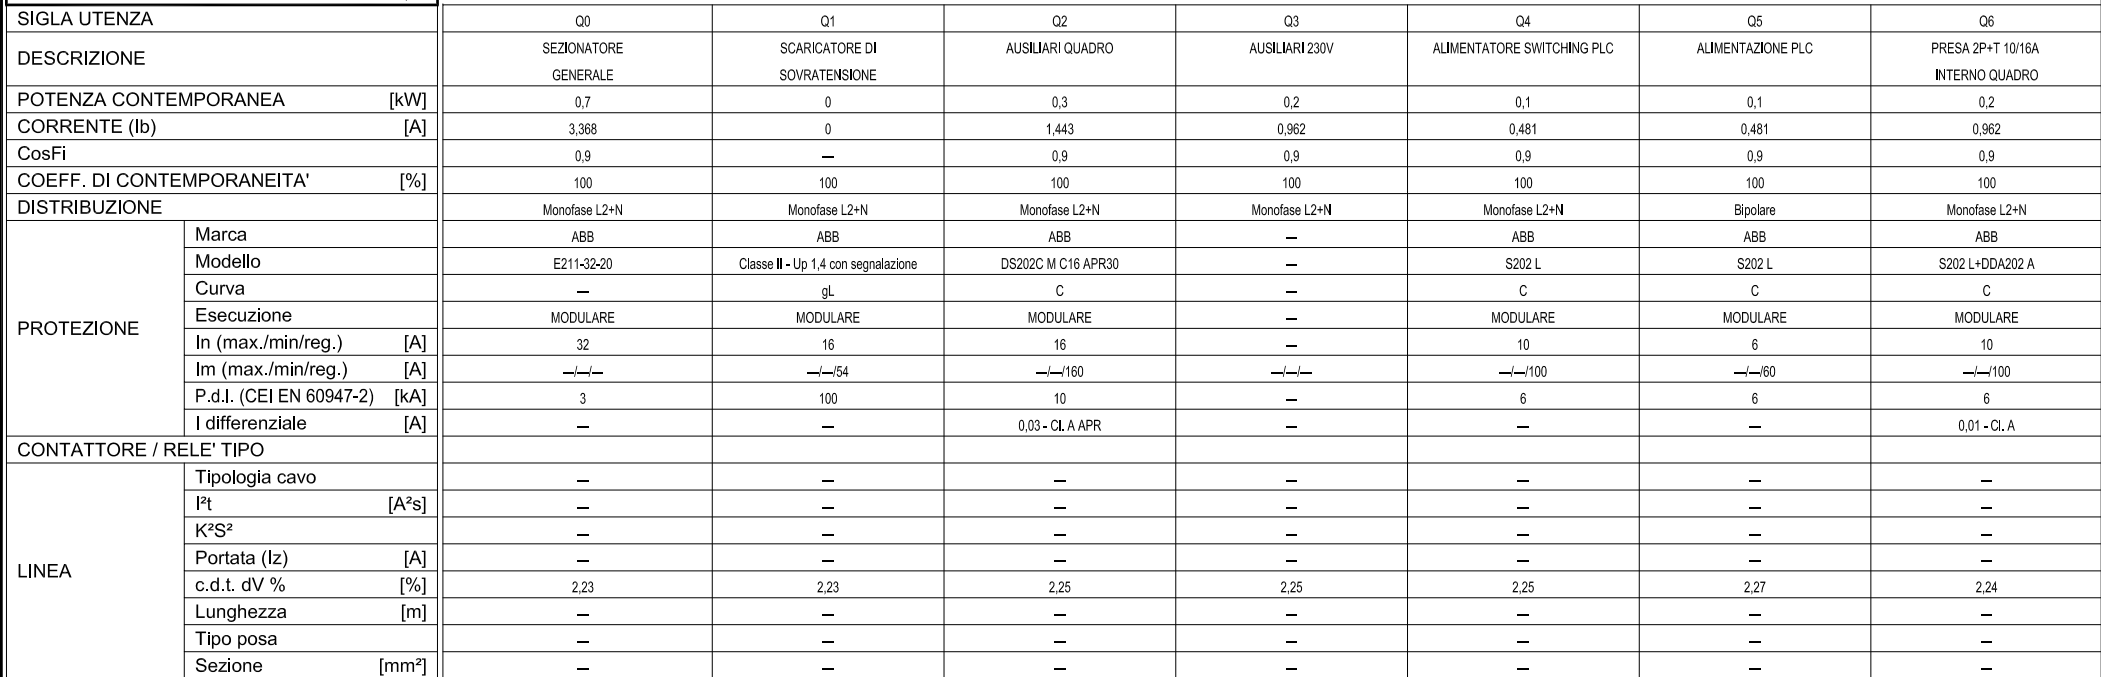

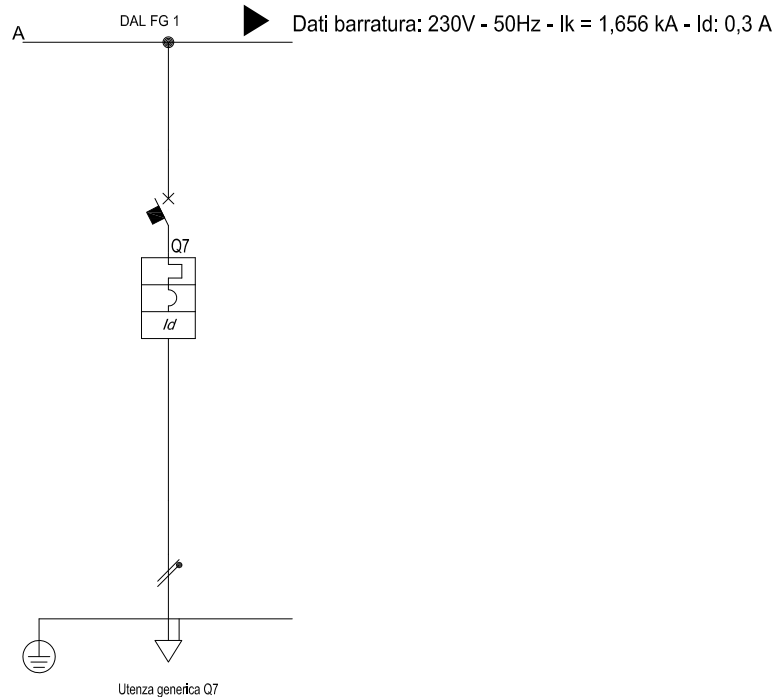

SIGLA UTENZA		Q7					
DESCRIZIONE		RESISTENZA ANTICONDENSA ESTRATTORE QUADRO					
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	0,2					
CORRENTE (I _b)	[A]	0,962					
CosFi		0,9					
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100					
DISTRIBUZIONE		Monofase L2+N					
PROTEZIONE	Marca	ABB					
	Modello	S202 L+DDA202 A					
	Curva	C					
	Esecuzione	MODULARE					
	I _n (max./min/reg.)	[A]	10				
	I _m (max./min/reg.)	[A]	—/100				
	P.d.I. (CEI EN 60947-2)	[kA]	6				
CONTATTORE / RELE' TIPO		I differenziale	[A]	0,01 - CL A			
LINEA	Tipologia cavo	—					
	I ² t	[A²s]	—				
	K²S²	—					
	Portata (I _z)	[A]	—				
	c.d.t. dV %	[%]	2,24				
	Lunghezza	[m]	—				
	Tipo posa	—					
		Sezione	[mm²]	—			

TITOLO

QUADRO SUPERVISIONE (Q-S)

Schema unifilare di potenza

MANDATARIA:



COMMITTENTE:



CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI
COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E
PARMA (PR-E-1047)

FILE
BAG3_12_IMP_D_SC_08002

FOGLIO 2 | SEQUE 3


ELAB.
MR

CONTR.
BM

DATA
19.07.2019

DISEGNO
08

Nome del quadro	QUADRO SUPERVISIONE (Q-S)
Famiglia	SR2
Indice di protezione IP	65
Icw max [kA]	0.0
Forma di segregazione	1
Ue [V]	690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm]	1203x603x297

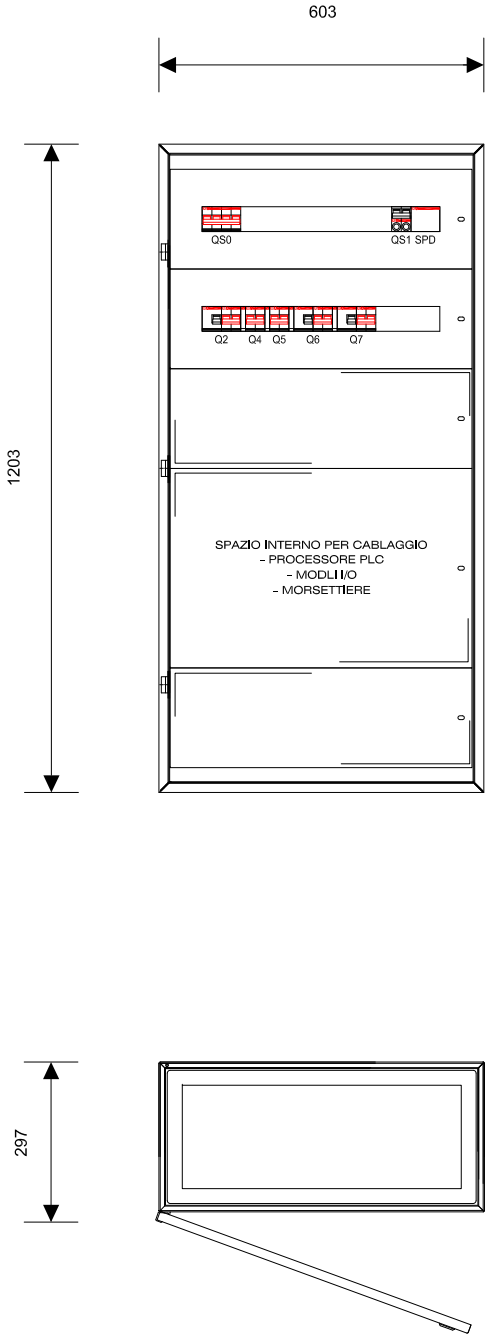

TITOLO

QUADRO SUPERVISIONE (Q-S)

Schema fronte quadro

MANDATARIA:



COMMITTENTE:



CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI
COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E
PARMA (PR-E-1047)

FILE
BAG3_12_IMP_D_SC_08003

ELAB.
MR

CONTR.
BM

FOGLIO
3

SEGUE
4

DATA
19.07.2019

DISEGNO
08

