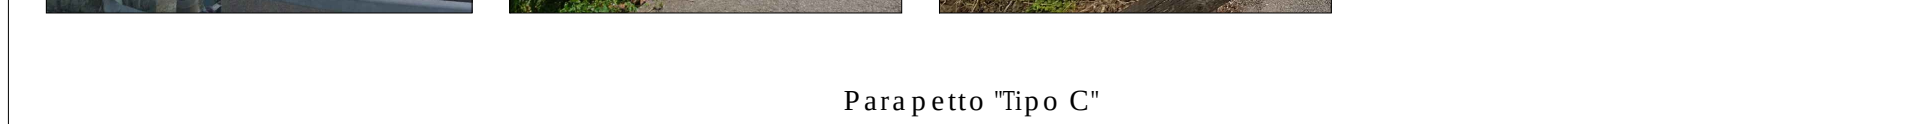
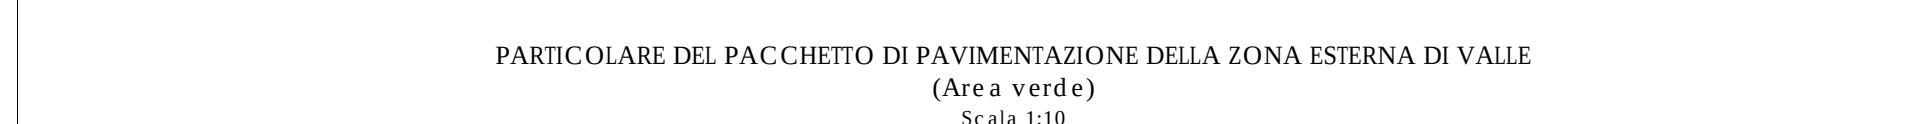
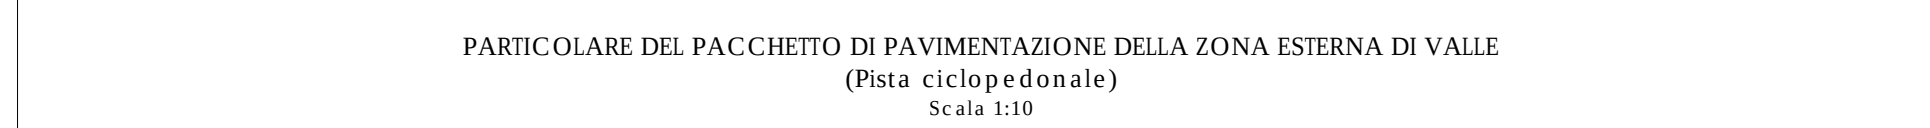


Prioritariamente si effettueranno gli interventi legati all'adeguamento sismico del manufatto di scarico consistente nella realizzazione degli elementi di collegamento tra la spalla in Ds idraulica la pila di separazione dei canali di scarico minori e l'atra pila. Si procederà con la rimozione dello strato di riempimento esistente fino alla messa a nudo delle volte e dei relativi appoggi. In corrispondenza di questi ultimi si realizzeranno dei baglioli in calcestruzzo alleggerito armato, ancorati alla sottostruuttura in muratura con pinnellature costituite da barre in acciaio diametro 30 mm, fino alla generatrice superiore dell'estradosso dell'arco delle volte. Negli spazi rimanenti si poserà un riempimento in materiale inerte atto a costituire un pila di posa per la realizzazione delle nuove nervature di collegamento.

Le nervature, di dimensione 30 x 30 cm, realizzate in calcestruzzo armato alleggerito, avranno un intervalle di circa 100/150 cm.

Preliminarmente alla posa dell'armatura SRSI stesso dovrà l'impronta di ogni nervatura un foglio in geotessuto. Una volta completato l'intervento strutturale si procederà con il riempimento con mista naturale e successivamente si ripristineranno le condizioni attuali.

[illegible]

- K

Le murature in mattoni pieni (o forati) vengono prevalentemente lavate (con disuguali a 5°) prima di essere successivamente « intonacate », a seconda delle esigenze, con:

 - stucchi a base di malta di arenata muraria;
 - intonachi a malta di cemento, con o senza armatura di rete di ferro;
 - rivestimenti delle parti non intonacate con stucco decorativo, trasparente a base di silati e titanio;
 - finimento delle promem di intonaco armatura.

