PROSPETTO LONGITUDINALE "DI VALLE"

Scala 1:200

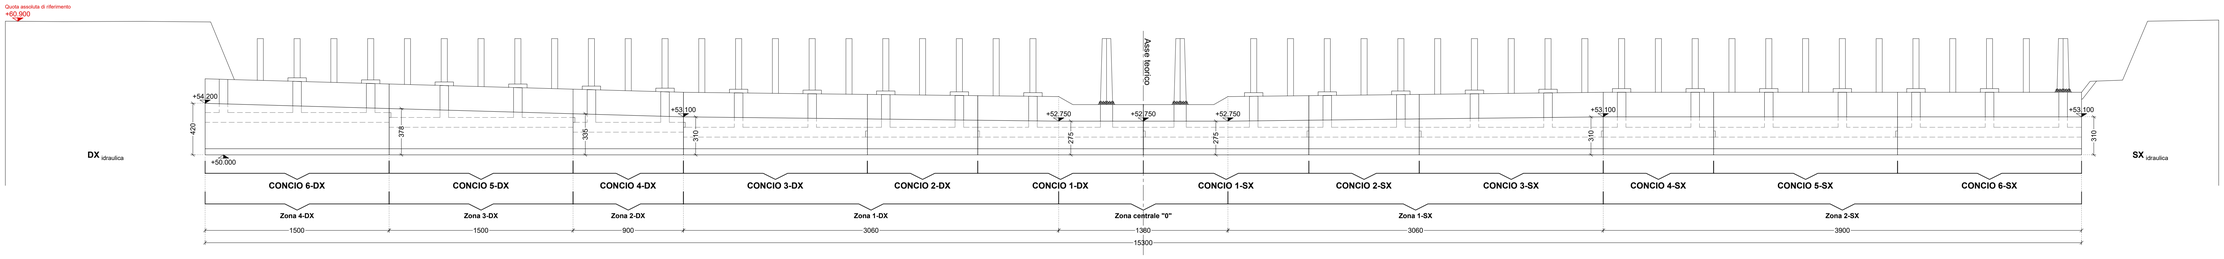

PARETE DI REGOLAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI IN JET-GROUTING

(Zona centrale "0": n. 1 zona da 1380 cm)

Sezione tipologica

Scala 1:25

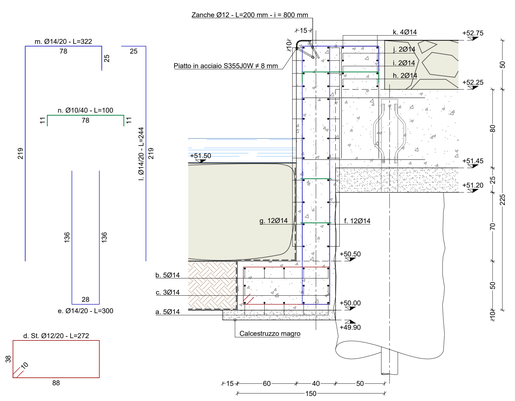

Spilli di collegamento delle maglie d'armatura, Ø10 - L=45
(n. 9 spilli/mq) con gancio risvoltato di 135°.

PARETE DI REGOLAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI IN JET-GROUTING

(Zone 1-SX / 1-DX: n. 2 zone da 3060 cm)

Sezione tipologica

Scala 1:25

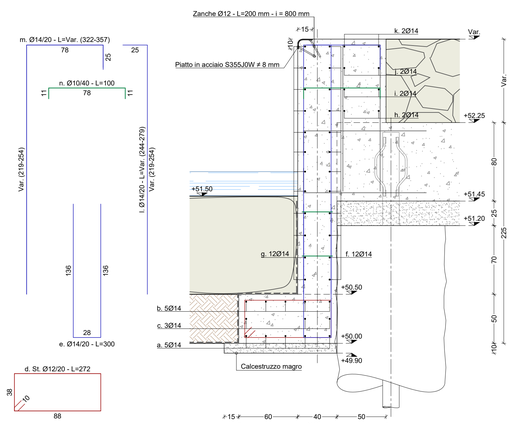

Spilli di collegamento delle maglie d'armatura, Ø10 - L=45
(n. 9 spilli/mq) con gancio risvoltato di 135°.

PARETE DI REGOLAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI IN JET-GROUTING

(Zona 2-SX: n. 1 zona da 3900 cm)

Sezione tipologica

Scala 1:25

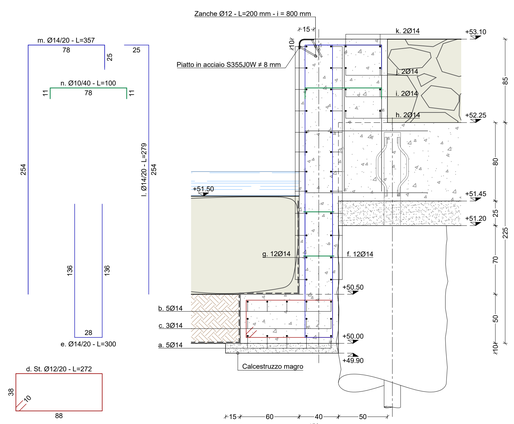

Spilli di collegamento delle maglie d'armatura, Ø10 - L=45
(n. 9 spilli/mq) con gancio risvoltato di 135°.

CARPENTERIE METALLICHE DI PROTEZIONE DEGLI SPIGOLI DEL MANUFATTO

Scala 1:10

Vista planimetrica

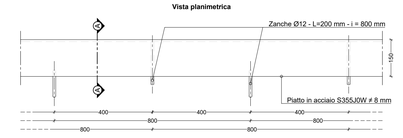

Vista frontale

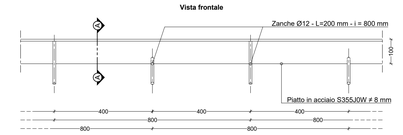

Sezione A-A



Pos.	n. ferri	n. moduli da 12,00 mt	n. moduli da 10,50 mt	n. moduli da 9,00 mt	n. moduli da 8,50 mt	n. moduli da 8,00 mt	n. moduli da 7,00 mt	n. moduli da 5,50 mt
a	5	14						2
b	5	14						2
c	3	14						2
f	12	14						2
g	12	14						2
h	2	10	1					1
i	2	10	1					1
j	2	11			1			1
k	2	11			1			1
o	2	3					1	
p	2	1				1	1	
q	4	3					1	
r	2	2		1				
s	2				2			
t	4	2		1				
v	4				2			
w	4				2			

PARETE DI REGOLAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI IN JET-GROUTING

(Zona 2-DX ≡ Concio 4-DX: n. 1 zona da 900 cm)

Sezione tipologica

Scala 1:25

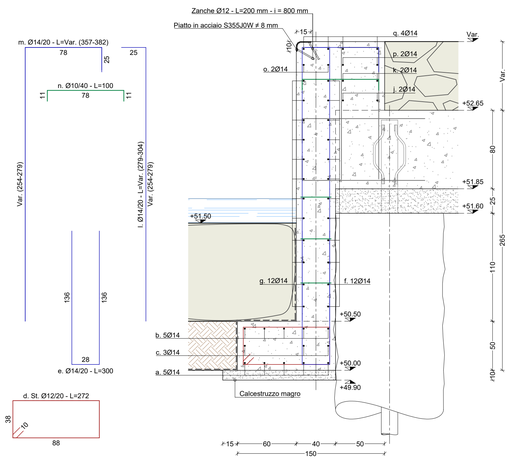

Spilli di collegamento delle maglie d'armatura, Ø10 - L=45
(n. 9 spilli/mq) con gancio risvoltato di 135°.

PARETE DI REGOLAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI IN JET-GROUTING

(Zona 3-DX ≡ Concio 5-DX: n. 1 zona da 1500 cm)

Sezione tipologica

Scala 1:25

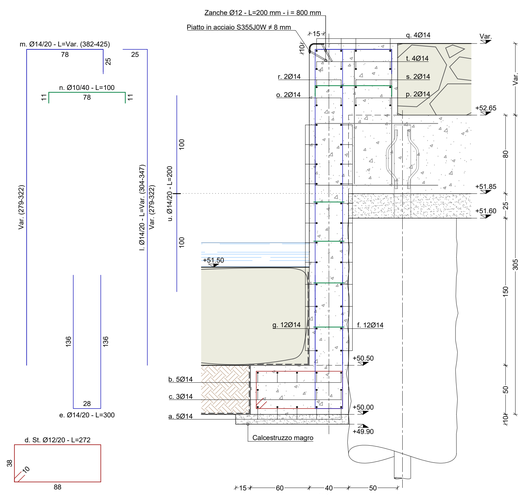

Spilli di collegamento delle maglie d'armatura, Ø10 - L=45
(n. 9 spilli/mq) con gancio risvoltato di 135°.

PARETE DI REGOLAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI IN JET-GROUTING

(Zona 4-DX ≡ Concio 6-DX: n. 1 zona da 1500 cm)

Sezione tipologica

Scala 1:25

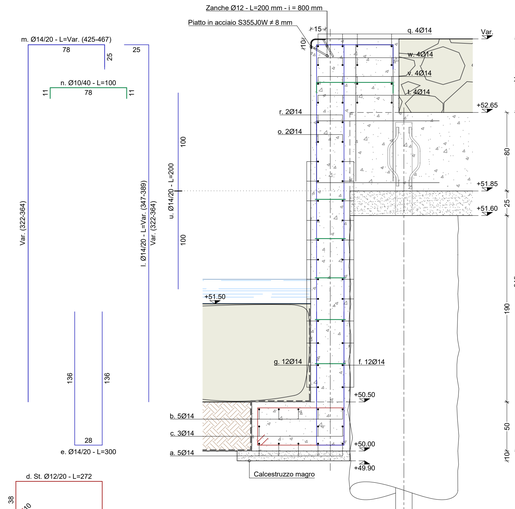

Spilli di collegamento delle maglie d'armatura, Ø10 - L=45
(n. 9 spilli/mq) con gancio risvoltato di 135°.

PARETE DI REGOLAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI IN JET-GROUTING

(Armature di chiusura delle "testate" della parete)

Scala 1:25



SPECIFICHE MATERIALI E PRESCRIZIONI GENERALI

Per tutte le opere oggetto del presente appalto si è stabilito quanto segue:

- Vita nominale ≥ 50 anni;
- Classe d'uso: Classe III;
- Coefficiente d'uso: 1,5;
- Periodo di riferimento: 75 anni.

Sono oneri a carico dell'appaltatore:

- il tracciamento di tutti gli elementi strutturali, entro e fuori terra, siano essi verticali, orizzontali e/o sub-orizzontali di qualsiasi materiale;
- **la verifica di tutte le misure riportate nel Progetto Esecutivo prima di realizzare ogni tipo di struttura, sia essa in calcestruzzo armato e/o in metallo. Nel caso si rendesse necessario l'appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione di adeguati progetti costruttivi che meglio specifichino le indicazioni del Progetto Esecutivo;**
- l'adeguamento in opera, secondo esigenze specifiche e/o su semplice richiesta della Direzione Lavori di tutte le armature, inserterie metalliche e carpenterie metalliche;

SOTTOFONDAZIONI

MALTA DI CEMENTO PER JET GROUTING E MICROPALI

Resistenza a compressione a 28gg ..... Rck ≥ 30 N/mmq

ACCIAIO PER ARMATURA JET GROUTING E MICROPALI

Acciaio **S355J0W** per armatura di micropali le cui caratteristiche meccaniche e chimiche rispondano ai disposti *§11.3.4 "Acciai per strutture metalliche e per strutture composte"* del D.M. 14.01.2008 e s.m.i.

CALCESTRUZZO

Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati in accordo con il D.M. 17.01.2018 e s.m.i.

Il calcestruzzo dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Il materiale riciclato dovrà rispondere ai disposti del §11.2.9.2 "Aggregati" del D.M. 17.01.2018 e s.m.i.

CALCESTRUZZO MAGRO

Classe di resistenza del cemento ..... 42,5 R

Dosaggio ..... 200 Kg/mc

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

Classe di resistenza ..... C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq)

Classe di esposizione XC4

Rapporto A/C ..... < 0,50

Consistenza S4

Granulometria massima degli inerti ..... ≤ 32 mm

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE

Classe di resistenza ..... C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq)

Classe di esposizione XC4

Rapporto A/C ..... < 0,50

Consistenza S4

Granulometria massima degli inerti ..... ≤ 32 mm

CALCESTRUZZO PER INTASAMENTO MASSICCIATA

Classe di resistenza ..... C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq)

Classe di esposizione XC2

Rapporto A/C ..... < 0,60

Consistenza S5

Granulometria massima degli inerti ..... ≤ 32 mm

ACCIAIO TONDO PER ARMATURA

Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo **B450C** saldabile conformi a quanto disposto dal *§11.3.2 "Acciaio per cemento armato"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i.

Reti e tralicci elettrosaldati in vari diametri conformi a quanto disposto dal *§11.3.2 "Acciaio per cemento armato"* del D.M. 14.01.2018 e s.m.i.

COPRIFERRI, SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI

- Opere di fondazione ≥ 5,00 cm sul ferro più esterno;
- Muri, pilastri, travi e solette ≥ 5,00 cm sul ferro più esterno esclusa la r.e.

Salvo dove diversamente specificato, le sovrapposizioni dei ferri di armatura longitudinale dovranno essere di almeno 120 cm, mentre gli ancoraggi almeno 35 cm.

- Tutte le armature dovranno essere collegate alla linea di "messa a terra" mediante l'utilizzo di apposite piastrine in acciaio zincato saldate a barre d'acciaio da legare alle gabbie d'armatura;
- Tutte le sovrastrutture metalliche dovranno essere collegate alla linea di "messa a terra" mediante l'utilizzo di tronchetti angolari "L" 50x50x5 saldati alle strutture principali con predisposizione di foro Ø 8 mm per fissaggio del capocorda;

ACCIAIO PER CARPENTERIE

MATERIALI

Acciaio per carpenterie metalliche (COR-TEN) le cui caratteristiche meccaniche e chimiche rispondano ai disposti *§11.3.4 "Acciai per strutture metalliche e per strutture composte"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i.

La realizzazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle tolleranze previste dalla UNI EN 1090.

- Profili a sezione cava ..... S355J0WH (UNI EN 10210-1)
- Profili a sezione aperta ..... S355J0W (UNI EN 10025-2)
- Lamiere e piatti ..... S355J0W (UNI EN 10025-2)

La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell'analisi chimica dovranno essere nei limiti della UNI EN di riferimento.

Le tolleranze dimensionali per lamiere e profilati dovranno rispettare i limiti prescritti dalla UNI EN 10029 con classe di tolleranza min. A o B.

L'acciaio impiegato dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%
- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%

Tutti i materiali dovranno essere corredati di certificati e documenti di tracciabilità.

CLASSE DI ESECUZIONE DELLA STRUTTURA

La classe di esecuzione è **EXC2**, secondo la UN EN 1090.

BULLONI E TIRAFONDI

Per le unioni bullonate e gli ancoraggi di base si dovranno impiegare bulloni e tirafondi ad alta resistenza (8.8 o 10.9) conformi alle caratteristiche di cui al *§11.3.4.6 "Bulloni e chiodi"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i.

I collegamenti bullonati ad attrito devono essere a serraggio controllato. Precarico secondo D.M. 17.01.2018 e s.m.i. (la coppia dovrà essere quella riportata sulle targhette delle confezioni). Per il metodo di applicazione della coppia ed il controllo del precarico si rimanda a quanto previsto dalla UNI EN 1090-2.

Per le giunzioni a taglio la coppia di serraggio dovrà essere la stessa prevista per le giunzioni ad attrito.

In corrispondenza dei collegamenti bullonati ad attrito le superfici a contatto dovranno essere pulite mediante spazzolatura od alla fiamma.

I fori dovranno avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1 mm fino a bulloni con diametro 20 mm e maggiorato di 1,5 mm per diametri superiori.

SALDATURE

Tutte le saldature dovranno rispettare i disposti del *§11.3.4.5 "Processo di saldatura"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i. e più specificamente la norma UNI EN ISO 4063:2011.

Fatto salvo dove diversamente specificato, tutte le saldature di testa saranno eseguite previa adeguata clarifinatura delle testate in modo tale da garantire la perfetta e piena penetrazione della saldatura.

Tutte le giunzioni dovranno risultare di Prima classe e realizzate con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima di effettuare la ripresa o la seconda saldatura.

Tali giunti debbono inoltre soddisfare ovunque gli esami non distruttivi atti a garantire l'assenza di imperfezioni, inclusione e cricche.

CONTROLLI

I controlli da effettuare in fase di prefabbricazione sono quelli di cui *§11.3.4.11 "Procedure di controllo su acciai da carpenteria"* del D.M. 17.01.2018 e s.m.i. e UNI EN 1090.

TASSELLI E ANCORAGGI

Tutte le tasselature e gli ancoraggi, sia chimiche che meccaniche, dovranno essere realizzate rispettando le specifiche tecniche fornite dal produttore delle stesse.

INGHISAGGI

Ogni tipo di inghisaggio o ripristino dovrà essere effettuato con malta premiscelata tipo "MasterFlow 955" di BASF o similare.

Fiume Panaro
MO-E-1358 / MO-E-1363
CUP: **B98E18000340002**
CUP: **B83H20000150001**
CIG:

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Intervento **A**

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

(ordinanza n.1 del 28/12/2017 cod. 13064)

Intervento **B**

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

ELABORATO

Particolari esecutivi della parete di regolazione delle sottofondazioni in Jet-grouting (Int. A)

UBICAZIONE OPERE
Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Spilamberto

DATA: Marzo 2020
AGG. -

SCALA:
Varie

COMMITTENTE
AIPO - Direzione territoriale Idrografica Emilia Orientale
Ufficio operativo di Modena
Strada Attraglio, 24 - 41122 Modena
tel. + 39 059225244
fax. + 39 059220150
e-mail:ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Raggruppamento temporaneo d'impresa
POLARIS - STUDIO ASSOCIATO
Legale rappresentante: **Ing. Luciano Corradini**
Responsabile di progetto e dell'integrazione delle prestazioni specialistiche: **Ing. Luciano Corradini**
R.U.P.: **Ing. Federico Pellegrini**
ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.
Legale rappresentante: **Ing. Marco Andreoli**
Supporto: **Geol. Giovanni Cano**
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: **Ing. Ugo Bernini**
Supporto al R.U.P.: **Geol. Stefano Parodi**

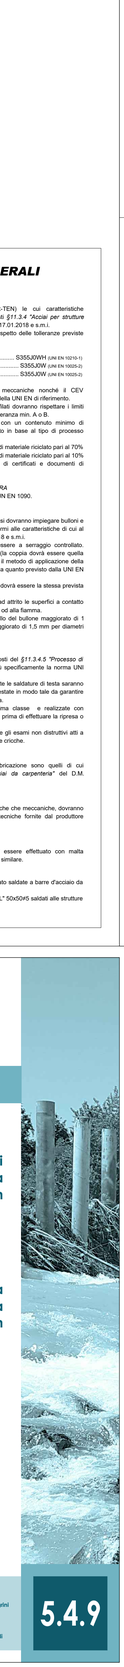

5.4.9